


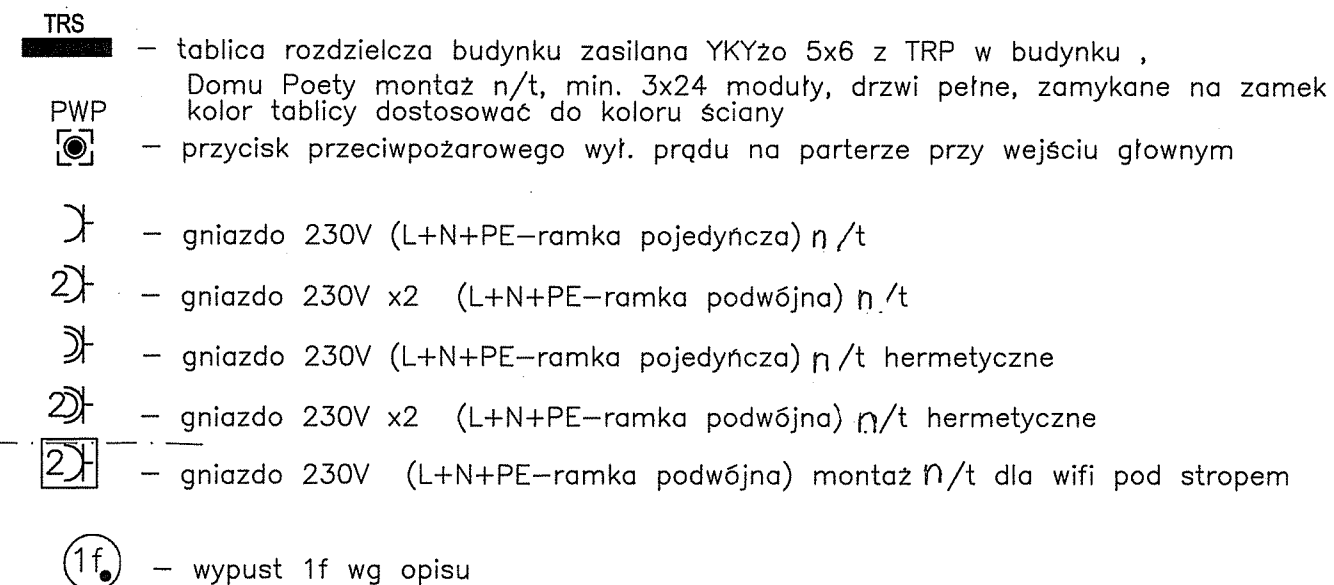

- Na na ścianach instalację wykonać przewodami YDyzo n/t w RS PCV, (3) kolor RS dostosować do ściany (4)
- Gniazda w ścianach instalować na wysokości 0,3m, stosować gniazda n/t
- Na suficie parteru i konstrukcji poddasza instalację układać w rurach RS PCV, kolor RS do koloru sufitu i stropu
- Stosować tylko przewody w izolacji 450/750V
- Oprawy dekoracyjne przed zabudową zatwierdzić u Architekta

CAŁOŚĆ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
W UKŁADZIE TN-S

Inwestor (Zamawiający):			
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64			
Biuro projektów:			
Biuro Projektów /Design Office/Ingenieurbüro EMGIEprojekt Sp. z o.o. 25-415 Kielce, ul. Górna 20 tel: 41-343-27-00; fax: 41-344-19-91; e-mail: biuro@emgieprojekt.pl			
Inwestycja:			
REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE ADMINISTRACYJNE I WYSTAWIENNICZE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU BUDYNEK NR 3 - SPICHLERZ 09-320 Bieżuń, ul. Zamkowa 4, dz. nr ewid. 1065/8 obręb Bieżuń			
Treść rysunku:			Stadium:
RZUT PARTERU-zasilania i gniazda			PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Kuchniak (spec.: elektryczna)	SWK/0145 /POOE/04	
Sprawdzający:			Branża:
			ELEKTRYCZNA
Projektant:			Nr umowy:
			DzA/ 281/03/16
Sprawdzający:			Data:
			PAŹDZIERNIK 2016
Projektant:			Skala:
			1:50
Sprawdzający:			Format rysunku:
			297x540
Asyst. projekt.:	inż. Rafał Pióro		Rysunek Nr:
Asyst. projekt.:	mgr inż. Artur Sańpruch		MMM-PW-B3-IE-04
Wzaga.			Wydanie:
			A